

תעודת בדיקה מס' 9412334348
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: י.ר. ייבוא ושיווק מוצרי אש בע"מ
כתובת: משה שרת 20 ראשון לציון
תאריך ההזמנה: 21.12.2014
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

בדיקה של:

יחידת בקרה אנלוגית לגילוי אש וכיבוי מדגם (לולאה אחת) AX-CTL1 מתוצרת
חברת ADVANCED . ארץ יצור אנגליה גרסה תוכנה AX-CTL-053-06M4IL

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות סעיפים 7, 12, 26, 35, 42 של התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי
אש: יחידות בקרה" אוקטובר 1994.

בדיקת השלמה לדגם AX-CTL4 בהתאם לתעודתנו מספר 9412334346

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש
לשחרור טובין מהמכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 3
דפים ואין להשתמש בו
אלא במלואו

1 : כללי

על פי בקשת המזמין, הובאה רכזת מדגם AX-CTL1 (לולאה אחת) לבדיקת השלמה
לדגם AX-CTL4 עקב שינוי במארז הרכזת בלבד .

לביצוע הבדיקה, יחידת הבקרה חוברת לגלאים מדגמים 55000-650 ו- 55000-450 מתוצרת חברת אפולו

2 מסקנה

מערכת הגילוי מדגם AX-CTL1 מתאימה לסעיפי התקן שנבדקו

3 הערה:

- א. יש לוודא שמנעול הרכזת יבוא במגע ישיר למעטה הרכזת ללא צבע
- ב. יש לוודא ביצוע הארקה בהתאם לדרישות תקן 1220 חלק 2
- ג. העומס המקסימלי שניתן לצרוך מספק הכוח לא יעלה על 5 אמפר.
- ד. יש לוודא שכל החיבורים הדורשים הזנה ממתח 24 וולט , קו המוצא יהיה מבוקר

שם הבודק : יוסי אהרון

20/11

שם החותם : אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות




מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

תעודת בדיקה מס' 9412334348

דף מס' 2 מתוך 3 דפים

4: תאור מורחב של המוצר

להלן, תמונה של המוצר

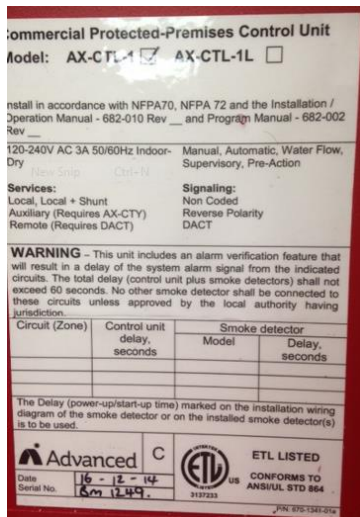

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

תעודת בדיקה מס' 9412334348

דף מס' 3 מתוך 3 דפים

5 : תוצאות הבדיקה:

סעיף בתקן	שם הסעיף בתקן	הערות	התאמה לתקן
7	מעטפות		מתאים
12	הארקה ורציפות הארקה	התנגדות נמדדת 0.055 אוהם	מתאים
26	בדיקת זעזועים		מתאים
35	בדיקת זרם דלף	ma 0.45	מתאים
42	בדיקת החוזק הדיאלקטרי		מתאים
48	סימון		מתאים
49	תרשים תיול והתקנה		מתאים
50	הוראות הפעלה		מתאים

שם הבודק: יוסי אהרון

10/11

שם החותם: אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות



מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן